
















Anlage A: Maßgebliche Außenlärmpegel für Räume, die nicht zum Schlafen genutzt werden können
nach DIN 4109: 2018-01

Legende

-  Bestandsgebäude
 -  untersuchte Flächen
 -  Bahnstrecke 1005
 -  Bahnstrecke 1020
 -  Straße
 -  Planstraße
 -  1-dB-Isophone
- Maßgebliche Außenlärmpegel**
-  ≤ 55 dB(A)
 -  > 55 - 60 dB(A)
 -  > 60 - 65 dB(A)
 -  > 65 - 70 dB(A)
 -  > 70 - 75 dB(A)
 -  > 75 - 80 dB(A)
 -  > 80 dB(A)

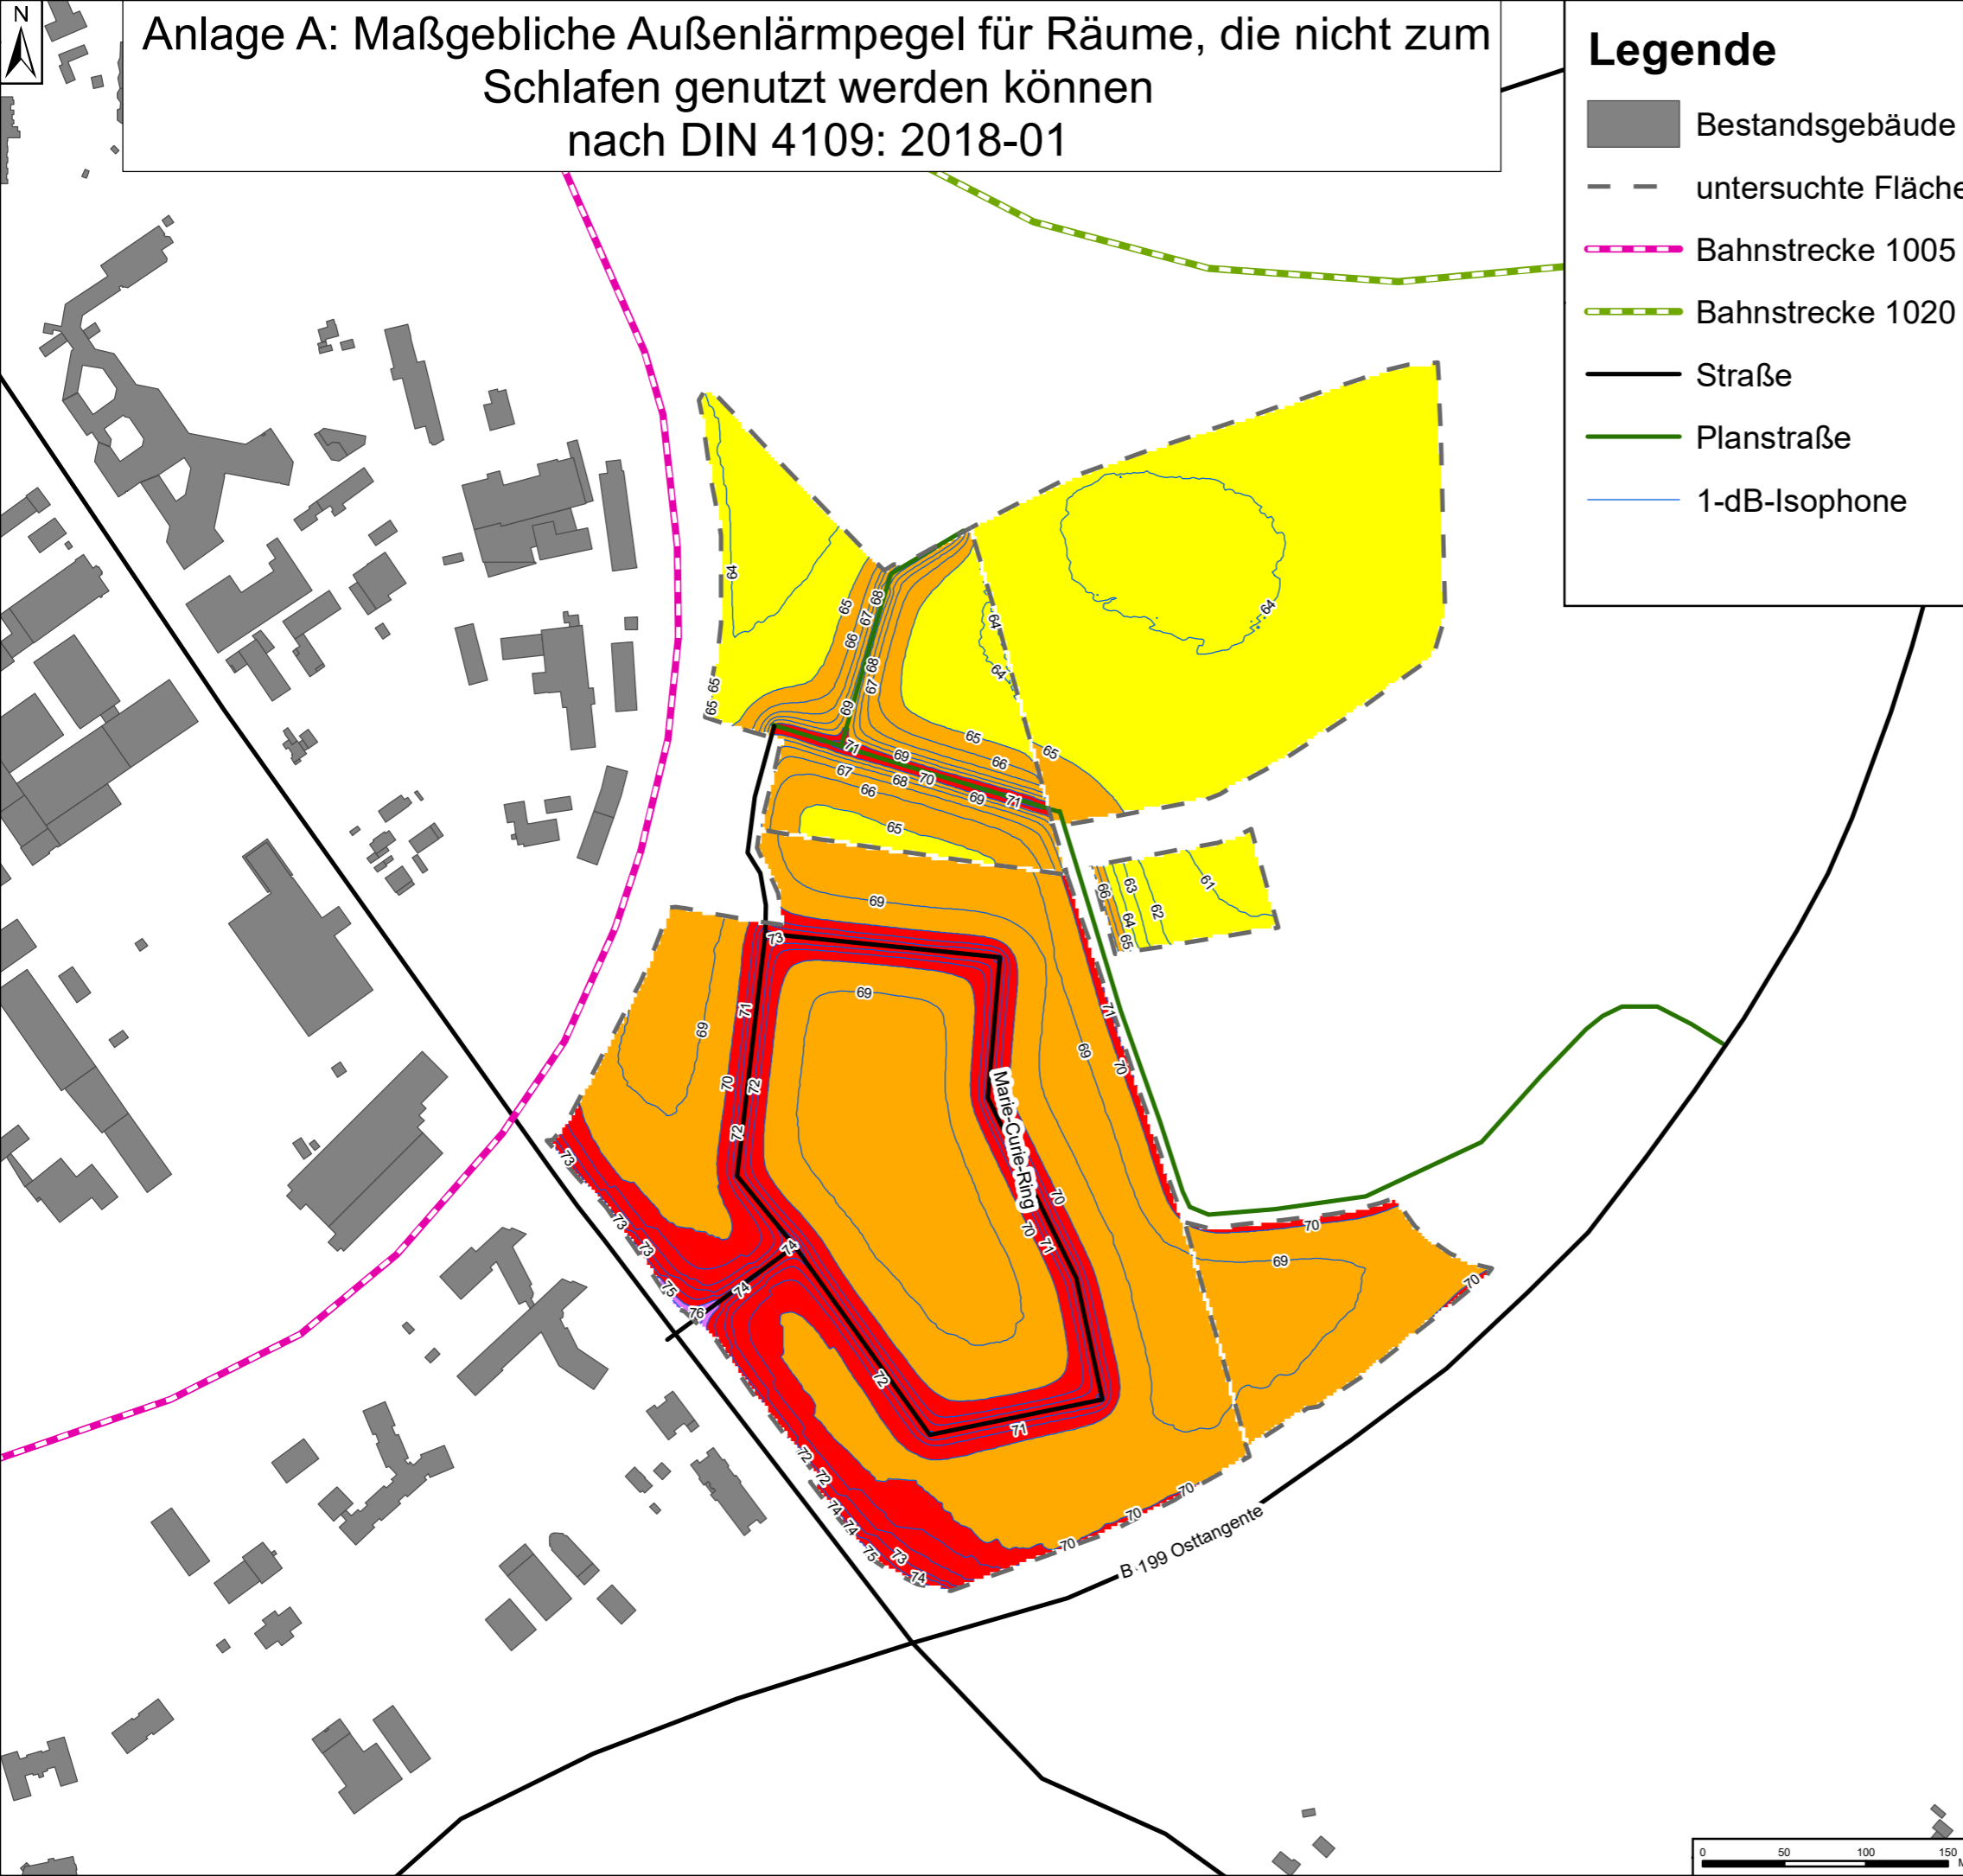

Ev. Diakonissen-Anstalt zu Flensburg
Finanz- und Rechnungswesen
Knuthstraße 1
24939 Flensburg

LÄRMKONTOR GmbH
Altonaer Poststraße 13 b 22767 Hamburg
Tel.: 040 - 38 99 94.0 Fax: 040 - 38 99 94.44
mail: hamburg@laermkontor.de
http://www.laermkontor.de



Projekt:
Detaillierte Prüfung des Standortes „Peelwatt“ auf
Eignung für das Zentralkrankenhaus der Stadt Flensburg

Planinhalt:
Anlage A:
Maßgebliche Außenlärmpegel für Räume, die nicht zum Schlafen
genutzt werden können
nach DIN 4109: 2018-01

Maßstab:	1:4.000	A3	Bearbeiter:	Hr. Eggers / Fr. Böttcher
LK 2017.285.2	10.09.2018	28.02.2018		

